

Mess-/Wandlerschrank 320A/ 400A (im Aussetzbetrieb)

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplatz nach DIN VDE 0603

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Mitteleutschland oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 mit Bedienfenster

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste netzseitige Trennvorrichtung (V-Klemmen 95-240mm², 1x3pol. schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170mm
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste anlagenseitige Trennvorrichtung (V-Klemmen 95-240mm², 1x3pol. schaltbar)
- 1xReserveplatz 100mm
- 1xWandler-Zählerfeld nach DIN VDE 0603-2-1 450mm mit AAR
- 1xWandler-Zusatzraum mit
 - Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB
 - Sicherungselement D01/10A 3-polig
 - Steuersicherung F6 D01/10A
 - Thermostat SH45 und Sicherung D01/10A
- 1xSteuergeräte-Feld nach DIN VDE 0603-2-1- 450mm mit AAR
- Raum für APZ mit Hutschiene und Buchsenstecker
- Schaltschrankheizung
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2

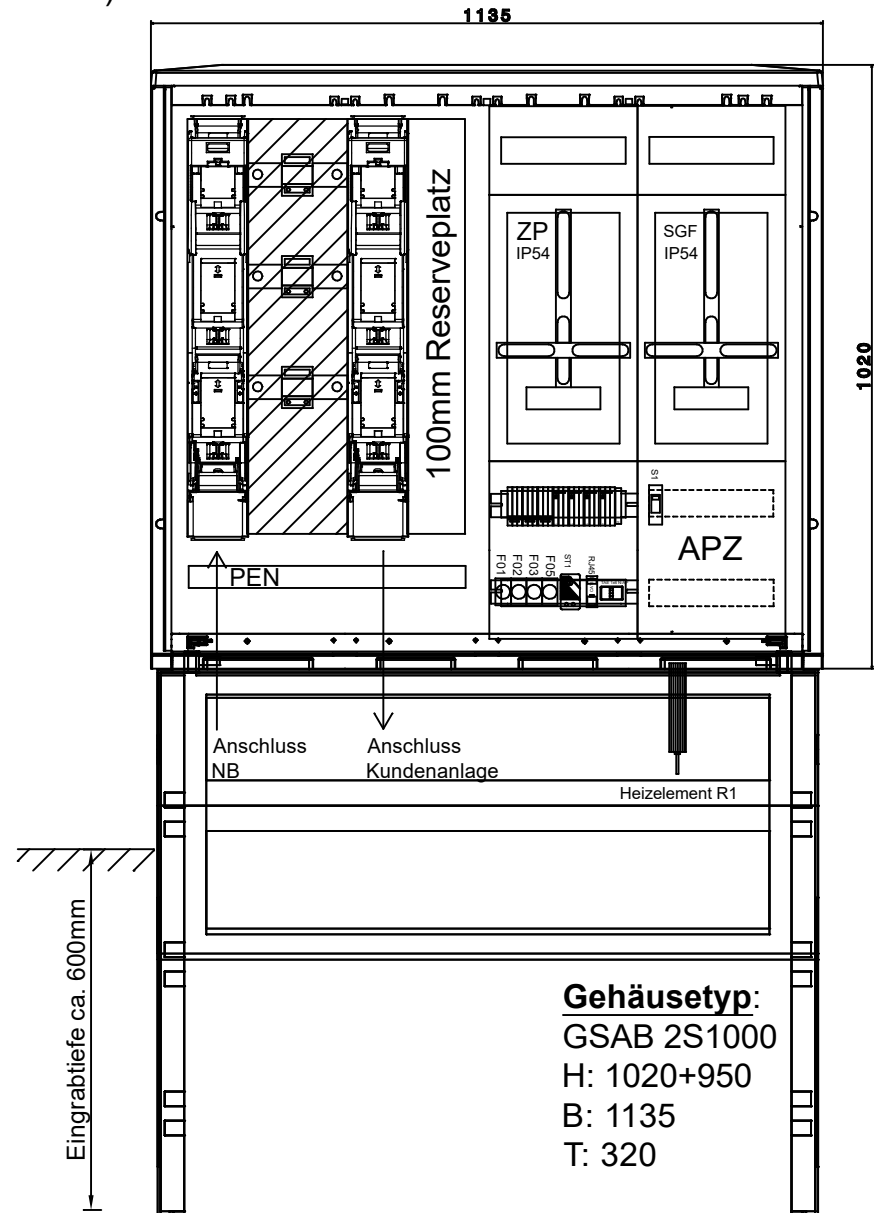

Gehäusetyp:
GSAB 2S1000
H: 1020+950
B: 1135
T: 320

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Datum :	04.03.2024	Projekt :	Wandlermessung 320A	Angebotsnummer :	2230..				Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	03.W400.001	AB-Nummer :					Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen		Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	